


I (A) pour une chute de tension donnée en %

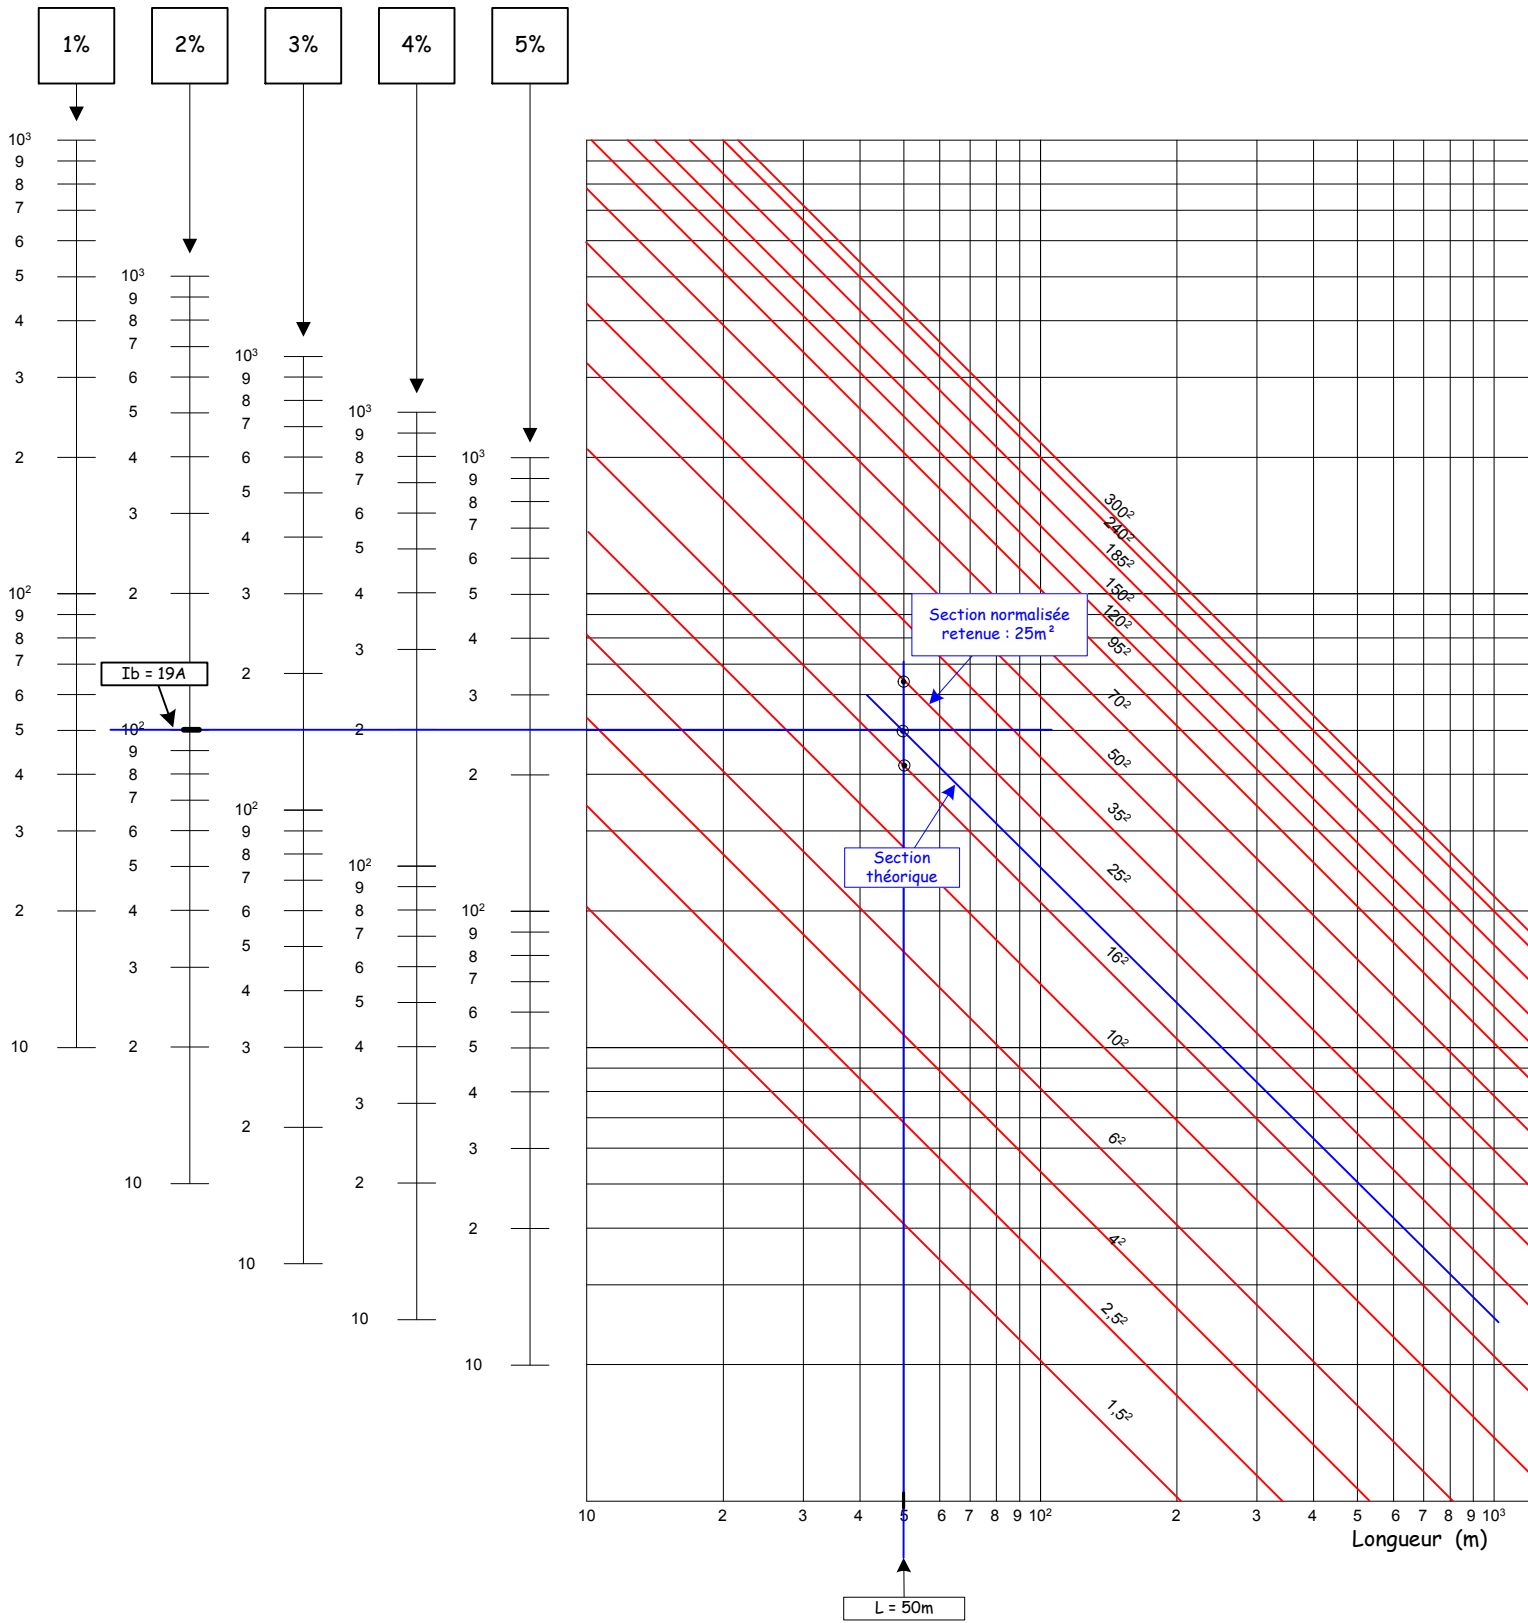

Annexe 7 26/01/2008	CHOIX d'une SECTION POUR une INTENSITE, une CHUTE de TENSION TRIPHASEE en % et un COS φ DONNE CANALISATION CUIVRE	Paramètres		N° du tableau SC 121
		Uph/ph 3x410	Cos φ 0,8	

Dessiné : JM BEAUSSY