

Méthode approchée


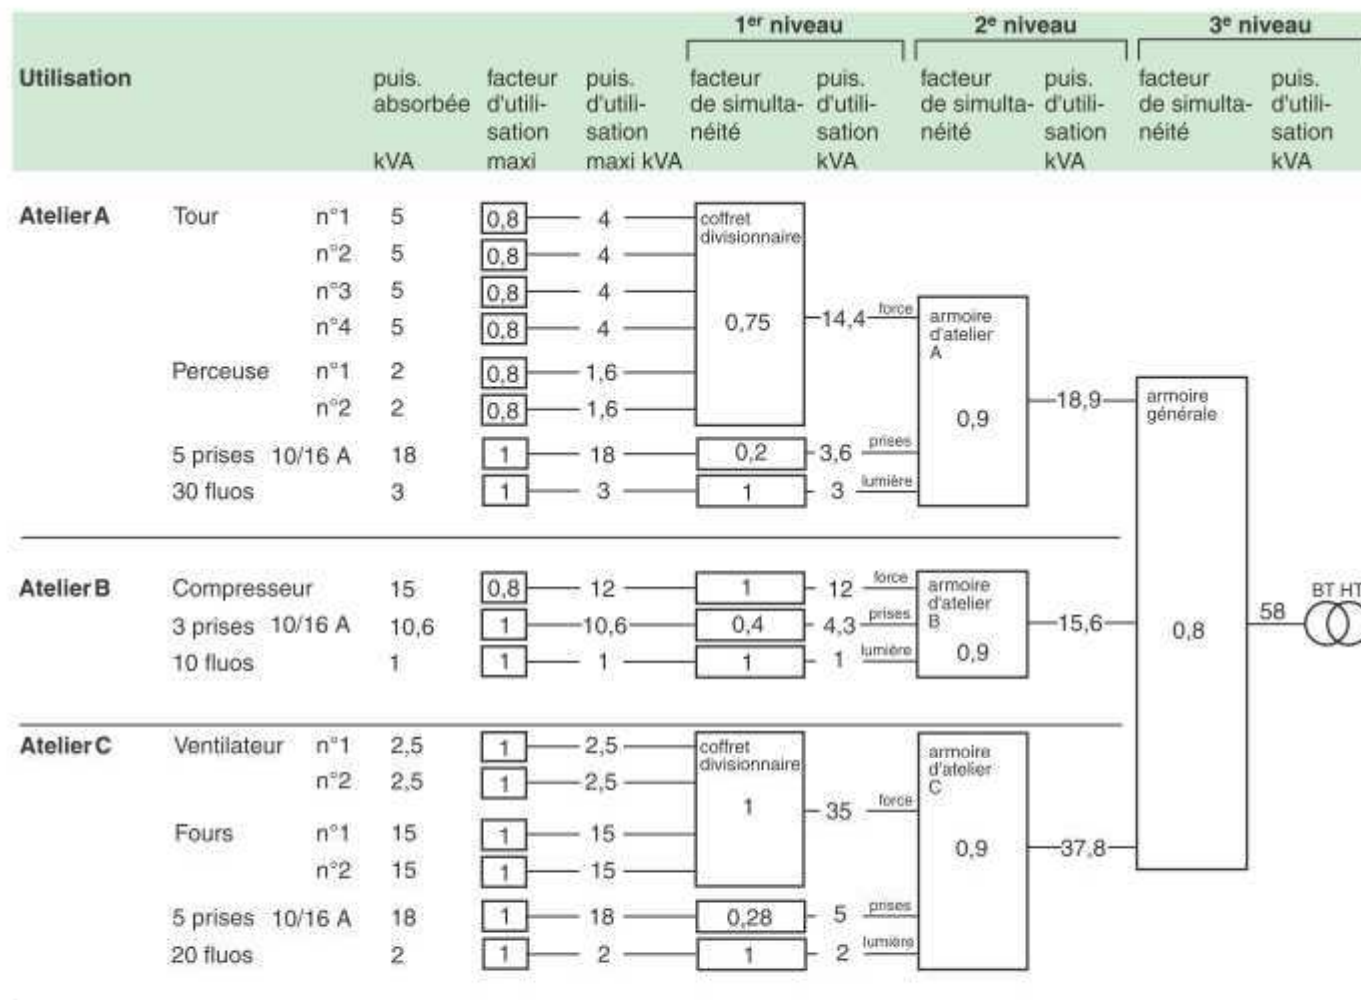


Fig A14 : Exemple d'estimation des puissances (les facteurs utilisés à titre d'exemple n'ont qu'une valeur indicative)



JM BEAUSSY
Date
25/11/2006
Modifié le :

02/01/2013

BILAN de PUISSANCE
(Extrait du guide de l'installation 2010)

A41 Bilan de
puissance

Folio N°
1/3

Coffret divisionnaire N°1

ATELIER A

[illegible]

Coefficient de simultanéité Atelier A (2 ^{ème} niveau)	$k_s \rightarrow$	0,9
Coefficient d'extension	$k_e \rightarrow$	1
Facteur de puissance global	$\cos \varphi \rightarrow$	
Puissance apparente à reporter	$S \text{ (kVA)} \rightarrow$	18,90
Courant d'emploi	$I_b \text{ (A)} \rightarrow$	27,28

→

→

→

21,00

18,90

18,90

ATELIER B

TOTAUX

→

→

→

ATELIER C

[illegible]

		35,00	
		35,00	
		35,00	

Eclairage - Prises de Courant

		37,84
		37,84

Armoire Générale "Bâtiment Maintenance"

TOTAUX

→			72,25
→			57,80
→			57,80

14/02/2014